


附件 16：工程验收照片



四川能投巴中（通江）燃气发电工程建设现状，项目起点

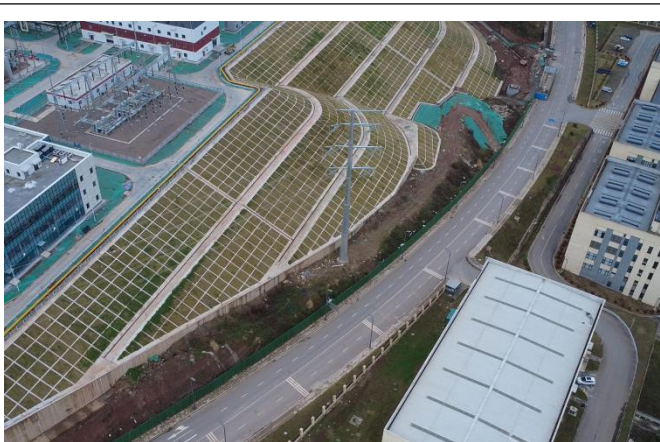

起点塔位桩号 GJ，塔位点 DCGJ



塔位桩号 NS001，塔位点 JS001 绿化措施



塔位桩号 NS002-1，塔位点 ZS002-1 绿化




塔位桩号 NS003，塔位点 JS002



塔位桩号 NS005，塔位点 JS003



燃气电厂-草池线路塔位桩号 N101，塔位点 J101

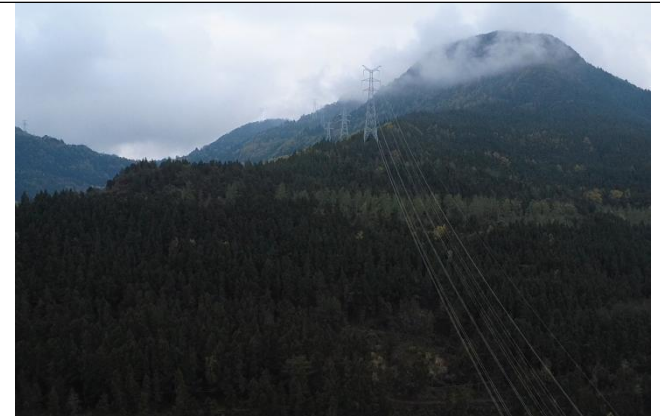


巴中燃气电厂-草池 220kV 线路工程沿线塔基





巴中燃气电厂-草池 220kV 线路工程沿线塔基

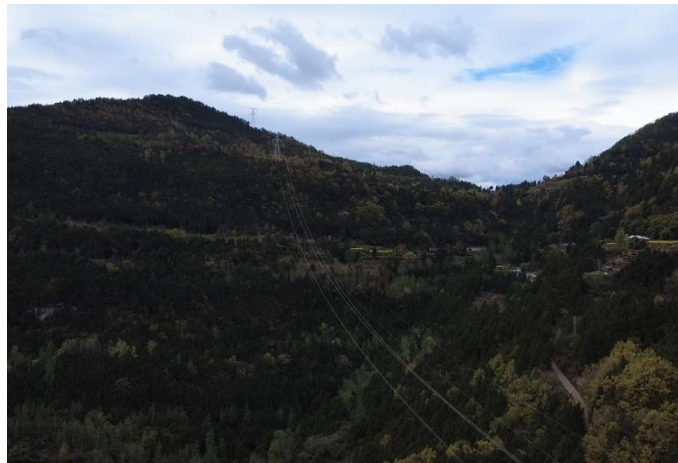

巴中燃气电厂-草池 220kV 线路工程沿线塔基



燃气电厂-草池线路塔位桩号 N154，塔位点 J123



燃气电厂-草池线路（N154-N155）上跨诺水河保护区



燃气电厂-草池线路（N154-N155）上跨诺水河保护区



燃气电厂-草池线路终点塔位桩号 N155，塔位点 J124



燃气电厂-草池线路终点草池变电站



塔基挡土墙修建






电缆沟修建截水沟




电缆沟修建截水沟



电缆沟修建排水沟

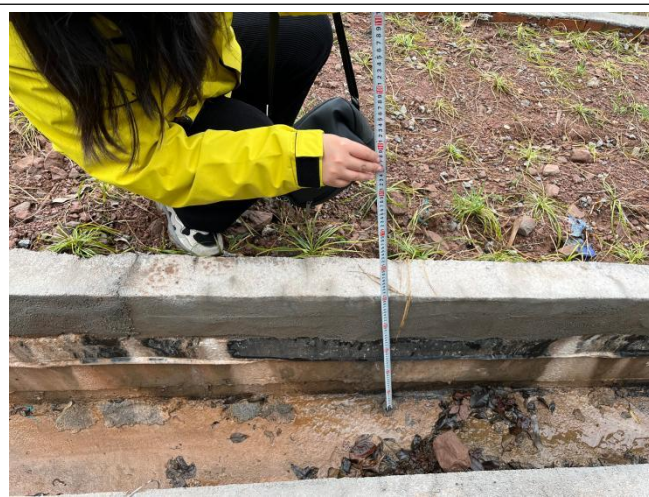

电缆沟修建排水沟

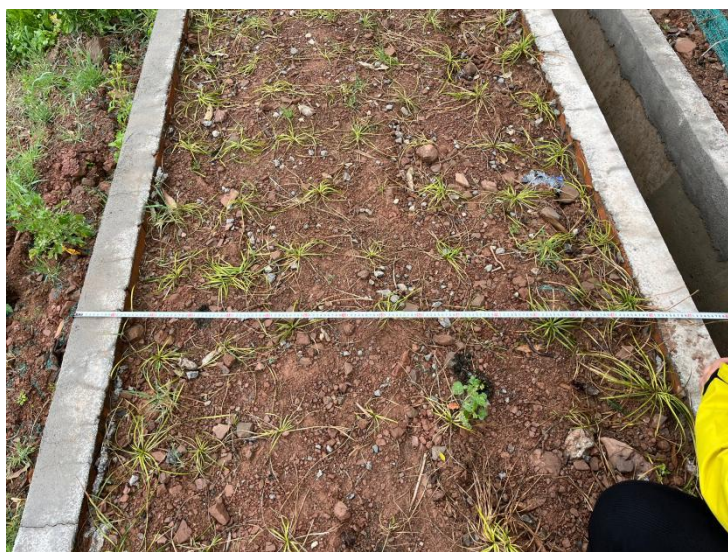

电缆沟修建



电缆沟撒播草籽





间隔工程区铺设碎石



巴中燃气电厂-曾口 220kV 线路工程塔位桩号 N238，塔位点 J222



塔位桩号 N239，塔位点 J223



巴中燃气电厂-曾口 220kV 线路工程沿线塔基



巴中燃气电厂-曾口 220kV 线路工程-终点塔位桩号 N278，塔位点 J243



巴中燃气电厂-曾口 220kV 线路工程-终点曾口变电站